



VASAS JÉGCENTRUM

1046 Budapest, Homoktövis utca 1.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

2024

KIADJA:

VASAS JÉGCENTRUM

ALÁÍRÁS

KÉSZÍTETTE: TRENCSENYI ADRIENN
TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ

CEDIT 2000 KFT
trencsenyi.adrienn@cedit2000.hu
06-30/596-69-59

ALÁÍRÁS



1191 Budapest, Üllői út 259.
Adószám: 11816483-2-43

Dokumentum készítésének dátuma: 2024. 01. 25.



TARTALOM

A SZABÁLYZAT HATÁLYA.....	4
TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	5
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, TAGJAI.....	5
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET ÁLTALÁNOS FELADATAI	5
A TŰZVÉDELMI SZERVEZET TAGJAINAK FELADATAI	5
CEDIT 2000 KFT (TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ) SZAKEMBEREINEK A FELADATAI	6
A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.....	6
MŰSZAKI VEZETŐ	7
A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT TAGJAI	7
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ.....	8
KARBANTARTÓ MUNKATÁRSÁK.....	8
A LÉTESÍTMÉNY BEMUTATÁSA.....	9
ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSEK.....	10
RENDEZVÉNYEK	11
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓAN.....	11
ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI SZABÁLYOK.....	11
IRODÁK, TÁRGYALÓK.....	13
JÉGPÁLYÁK.....	13
KÖZLEKEDŐK, FOLYOSÓK	14
TEAKONYHA.....	14
RAKTÁRAK.....	14
TISZTÍTÓSZER RAKTÁR	15
HULLADÉKTÁROLÓ	15
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA.....	15
DOHÁNYZÁS	16
CSATORNAHÁLÓZAT	16
GÉPI BERENDEZÉSEK.....	17
VILLAMOS- ÉS VILÁGÍTÓBERENDEZÉSEK	17
KIÜRÍTÉS, TŰZOLTÁS.....	19
KÉZI TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK.....	19
ÁRAMTALANÍTÁS.....	19



INTÉZKEDÉSI SORRENDTŰZ ESETÉN	19
A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT	20
TŰZVÉDELMI ALAPOKTATÁS.....	20
ISMÉTLŐDŐ OKTATÁS	20
SORON KÍVÜLI OKTATÁS.....	21
AZ OKTATÁS NYILVÁNTARTÁSA.....	21
A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	21
MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ ESEMÉNY ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI	22
TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	22
A TŰZJELZŐ, TŰZOLTÓ ÉS EGYÉB TŰZVÉDELMET SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	24
TŰZJELZŐ BERENDEZÉS	24
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK.....	24
HASZNÁLATA	25
FALI TŰZCSAPOK.....	26
TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK.....	26
TŰZGÁTLÓ AJTÓK	26
50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYSÉGEI ESETÉBEN A – KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSSAL VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ MÓDON IGAZOLT – MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉG.....	26
MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK TARTÓZKODÁSA AZ ÉPÜLETBEN	27
MELLÉKLET - ENGEDÉLY.....	28



A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Ezen Tűzvédelmi Szabályzatot az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. törvény - a tűz ellen védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról - foglalt jogköröm alapján adom ki, a tűzvédelmi szabályzatról szóló 101/2023 (XII.29.) BM rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

A Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed a Vasas SC – Jégcentrum, 1046 Budapest, Homoktövis utca 1. címen lévő sportlétesítmény teljes területére.

A Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Vasas SC alkalmazottaira, tűzvédelmi szolgáltatóra, a területi hatály alá eső részen tevékenységet végző jogi személyre, bérlőkre, és az épületrész területén tartózkodó minden nagykorú, cselekvőképes természetes személyre, mint a Jégcentrum által nyújtott szolgáltatást igénybevevőkre, a továbbiakban magánszemélyekre.

A Tűzvédelmi Szabályzat időbeli hatálya kiterjed 2024. január 19-től, visszavonásig.

Tűzvédelmi Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a területi hatály alá eső részen folytatott mindennemű tevékenységre, üzemeltetésre és használatra.

A Tűzvédelmi Szabályzatot új jogszabály megjelenése, új tevékenység bevezetése, az épületrész bővítése és/vagy átépítése esetén felül kell vizsgálni, a szükséges módosításokat végre kell hajtani.

A Tűzvédelmi Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor érvényben lévő jogszabályok előírásai az irányadók, azokat be kell tartani.

A készítő tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói:

- Készítő neve: Trencsényi Adrienn
- Intézmény neve: Alemona Hungary Kft
- Címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51.
- Törzslap szám: 011/05/2022
- Tanúsítvány száma: T/2002/114339-1
- Azonosító szám: 10325018
- Szakmai képesítés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó
- Bizonyítvány kiállításának dátuma: 2022. május 10.



TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A tűzvédelmi szervezet felépítése, tagjai

- a VASAS JÉGCENTRUM ügyvezető igazgatói,
- a VASAS SC által megbízott külső szolgáltató cég képviselője (továbbiakban CEDIT 2000 Kft.),
- a Gazdasági Ügyintéző,
- a Műszaki Vezető,
- a biztonsági szolgálat tagjai,
- a VASAS SC munkavállalói.

A tűzvédelmi szervezet általános feladatai

A szervezet folyamatosan figyelemmel követi a tűzvédelmi előírásokat, jogszabályokat és betartja az abban leírtakat. A tűzvédelmi helyzetet mindig az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítja. Szükség esetén (beruházások, karbantartás) biztosítja a szükséges anyagi feltételeket, hogy eleget tegyen az előírásoknak.

A szervezet tagjai, vagy annak megbízottjai, legalább negyedévenként egy alkalommal bejárásos szemlét tartanak a VASAS Jégcentrum területén. Az ellenőrzés tapasztalatairól a tűzvédelmi szolgáltató jegyzőkönyvet készít, amit megküld a megbízó részére.

A bejárások alkalmával ellenőrzik a tűzvédelmi előírások betartását, az előző bejárások alkalmával feltárt hiányosságok pótlását. Új észrevétel esetén szóban majd később írásban értesítik az illetékeseket. A feltárt hiányosság súlyosságától függően rendelkeznek a hiba kijavításának határidejéről.

A tűzvédelmi szervezet tagjainak feladatai

Az ügyvezető igazgató

A tűzvédelmi szervezet vezetője.

Megteremti a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket.

Kiadja a VASAS Jégcentrum tűzvédelmére vonatkozó szabályzatokat.



CEDIT 2000 Kft (tűzvédelmi szolgáltató) szakembereinek a feladatai

A szerződésben meghatározott időközönként szemlét tart a Jégcentrum területein.

A szemlékről írásos jegyzőkönyvet készít, melyet elküld a Gazdasági Ügyintéző részére.

Szükség esetén segítséget nyújt, illetve javaslatot tesz a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentációk (Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv, Tűzvédelmi Oktatási Segédanyag, Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló) elkészítéséről, azok napra készen tartásáról.

Szakmai segítséget nyújt az Üzemeltetői ellenőrzések vezetésében.

Meghatározza a tűzvédelmi helyzetre kiható berendezések felülvizsgálatára, karbantartásának gyakoriságát vonatkozó követelményeket.

A helyszíni bejárások alkalmával ellenőrzi az üzemeltetői ellenőrzések és az időszakos felülvizsgálatok megtörténtét.

Tájékoztatja a Jégcentrumot a tűzvédelemre kiható változásokról.

Megszervezi és lebonyolítja az éves ismétlődő oktatást. Segíti az új belépők oktatását.

Segítséget nyújt az éves Tűzriadó Gyakorlat lebonyolításában. Legkésőbb 15 nappal a gyakorlatot megelőzően bejelenti azt az illetékes Katasztrófavédelmi kirendeltségnek.

Hatósági ellenőrzésen képviseli a Jégcentrumot.

Kapcsolatot tart a hatósággal.

Részt vesz a tűzesetek kivizsgálásában.

A Gazdasági Ügyintéző

Kapcsolatot tart a tűzvédelmi szolgáltató kijelölt emberével.

Gondoskodik a tűzvédelmi szervezet tagjainak bevonásával, a szolgáltató által feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Gondoskodik a szabályzatban foglalt, munkavállalókra vonatkozó előírások betartatásáról.

Segédkezik a tűzvédelmi oktatások megszervezésében.

Segédkezik a Tűzriadó Gyakorlat megszervezésében, lebonyolításában.



Műszaki Vezető

Gondoskodik róla, hogy a Jégcentrum területén kialakított tűzvédelmi berendezések a jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetői ellenőrzéssel, és időszakos felülvizsgálattal állandó naprakész állapotban legyenek tartva.

Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzések és az időszakos felülvizsgálatok alkalmával feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Gondoskodik a tűzvédelmi szolgáltató által feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Meggyőződik róla, hogy az időszakos felülvizsgálatokat végző külső szervezetek tagjai a szükséges képesítéssel rendelkeznek e.

Gondoskodik az üzemeltetői ellenőrzéseket végző munkavállalók szakmai felkészítéséről.

Gondoskodik róla, hogy a munkavállalók a Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a használati szabályokat és követelményeket betartva végezzék munkájukat.

Segédkezik a Tűzriadó Gyakorlat megszervezésében.

Részt vesz a hatósági ellenőrzéseken.

Tűz esetén fogadja a helyszínre érkező tűzoltó egységeket, tájékoztatja Őket a helyi sajátosságokról és a tűz keletkezésének a körülményeiről.

Évente legalább egy alkalommal tájékoztatja az Ügyvezető Igazgatót a tűzvédelmi helyzet alakulásáról.

Gondoskodik a hő- és füstelvezető szerkezeteket árnyékolás céljából eltakaró ponyvák mérkőzés – rendezvény előtti leeresztéséről, hogy azok a szabad légáramlást ne akadályozzák.

A biztonsági szolgálat tagjai

Állandó felügyeletet biztosítanak a beépített tűzjelző központ mellett.

Üzemeltetői ellenőrzés keretein belül ellenőrzik a beépített tűzjelző központot.

Tűz keletkezése esetén haladéktalanul értesítik a katasztrófavédelmet, a Tűzriadó Tervben foglaltaknak megfelelően.

Tűz keletkezése esetén levezénylik a kiürítést, a Tűzriadó Tervben foglaltaknak megfelelően.

Rendezvények alkalmával, a Biztonsági Tervben meghatározottak szerint járnak el.



Rendezvényszervező

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által meghatározott, bejelentés köteles rendezvényekről tájékoztatja a tűzvédelmi szolgáltatót. A Biztonsági Terv elkészítéséhez szükséges információkat a szolgáltató rendelkezésére bocsájtja.

Betartatja a Biztonsági Tervben meghatározott követelményeket.

Karbantartó munkatársak

Elvégzik a számukra kijelölt üzemeltetői ellenőrzéseket, azok tényét írásban dokumentálják.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén írásban meghatározzák annak körülményeit, egyeztetnek a műszaki vezetővel.

Munkájuk során a munkaeszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően használják, attól eltérni szigorúan tilos.

Tűzveszélyes anyagok felhasználása csak olyan körülmények között történhet, hogy ott tűz- és robbanásveszély ne forduljon elő.

Hőfejlesztő berendezések használata folyamatos felügyelet mellett történhet.

Munkavégzés befejeztével ellenőrzik, hogy semmi nem okozhat tüzet az épületben. (elektromos berendezések lekapcsolása, tűzveszélyes anyagok megfelelő tárolása).

Hegesztési munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet.



A LÉTESÍTMÉNY BEMUTATÁSA

A létesítményt 2 fő részre lehet osztani, a Center Pályára és a Gyakorló Pályára. Az épület több tűzszakaszból áll, amik a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a létesítéskor meghatározott tűzgátló záróelemekkel vannak határolva.

A létesítménybe csak elektromos áram bevezetése került, leválasztási lehetősége annak van. Gáz nem lett bevezetve az épületben, elzáró a helyszínen nem található. Az elektromos berendezések lekapcsolására, áramtalanítására a főbejárat szinten található büfé mellett (a pince lépcső lejáróval szemben) a folyosón található elektromos kapcsolószekrényeknél van lehetőség. A hely jogszabályi előírásoknak megfelelően jelölve van.

Az létesítmény teljes területén kialakításra került beépített tűzjelző berendezés. Az automata érzékelőkön felül kézi jelzésadók is kialakításra kerültek a folyosókon, így a létesítmény területén tartózkodók azonnal jelezni tudják a keletkező tüzet.

A létesítményben hő- és füstelvezető rendszer kialakításra került, biztosítva a füstmentes levegőt az épület kiürítése alatt. A hő- és füstelvezető rendszer kézi vezérlése a biztonsági szolgálat helyiségéből biztosított.

A létesítmény területén a menekülésben korlátozott személyek közlekedésének segítésére egy darab platformlift lett beépítve a főbejárat felőli lépcsőhöz.

A létesítmény területén a menekülést útirányjelző rendszer segíti.

A létesítmény területén a tűz oltása falitűzcsapok és kézi tűzoltó készülékek segítségével biztosított.



ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSEK

FELÜLVIZSGÁLAT TÁRGYA	ÜZEMBENTARTÓI ELLENŐRZÉS	JOGOSULT SZEMÉLY ÁLTALI FELÜLVIZSGÁLAT/KARBANTARTÁS
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén 3 hónap (+ 1 hét)	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)
biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	3 hónap	12 hónap (+ 1 hónap)
tűzgátló nyílászárók	1 hónap	6 hónap (+ 2 hét)
hő és füst elleni védelem megoldásai	3 hónap (+ 1 hét)	6 hónap (+ 2 hét)
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)
biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor	3 hónap (+ 1 hét)	12 hónap (+ 1 hónap)
fali tűzcsap, tűzoltó vízforrások	6 hónap (+ 1 hét)	12 hónap (+ 1 hónap)



RENDEZVÉNYEK

A létesítmény területén esetenként rendezvények megtartására kerül sor. Ezek a rendezvények eltérnek a létesítmény eredeti rendeltetésének megfelelő használatától, ezért ilyen esetekben a rendezvények szervezője értesíti a tűzvédelmi szolgáltatót, aki minden rendezvényre eseti Biztonsági Tervet készít, annak jellegétől függően.

A Biztonsági Tervek minden esetben tartalmazzák az élet és vagyonvédelmi feladatok meghatározását, valamint a kiürítés számítását.

A rendezvények előtt az üzemben tartónak ellenőrizni és dokumentálni kell a pánikzárás ajtók és a vészkijáratok működőképességét, azok szabad használhatóságát.

TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓAN

Általános használati szabályok

Az építmény teljes területén tilos dohányozni!

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, a készülékekről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.



A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt tartalmazó tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha – ruhatár-rendszerű öltöző kivételével – csak fémszekrényben helyezhető el.

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.

A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon.



A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ EGYEDI ELŐÍRÁSOK

Irodák, tárgyalók

A helységben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagok és eszközök tarthatók.

A helység berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Az elektromos készülékek csak a szabvány előírásainak megfelelő földelt dugaszoló aljzatról üzemeltethetők.

Csak sértetlen, megfelelő műszaki állapotú elektromos berendezések használata megengedett.

A villamos berendezéseken (pl.: világító berendezés, számítógép) éghető anyag átmenetileg sem helyezhető el.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A tűz és füstgátló ajtókat kitámasztani-, eltorlaszolni tilos!

Jégpályák

A jégpályákon bármilyen anyag elhelyezése még ideiglenesen is tilos.

A pályákat állandóan tisztán kell tartani, azokon a ki- bejáratokat eltorlaszolni tilos.



Közlekedők, folyosók

A közlekedők, folyosók, a kijáratok-, lépcsőházak környezetét állandóan szabadon kell tartani, leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni, átmenetileg sem szabad.

A közlekedőkön a kábelvezetés csak rögzített kábelcsatornában történhet, botlásveszélyt nem jelenthet.

A kézi jelzésadók és tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét minden esetben biztosítani kell.

Teakonyha

A helység berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.

Termikus villamos fogyasztók (pl. kávéfőző) csak nem éghető anyagú alátétten üzemeltethetők, felügyelet mellett.

Az üzemeltetett hőfejlesztő berendezéseket a tevékenység végeztével a dugaszolóaljzatukból el kell távolítani.

Raktárak

A raktárakba robbanásveszélyes anyagot nem szabad bevinni, ott tárolni, ill. - felhasználni.

A raktárakban a gyúlékony anyagok nagy mennyiségű jelenléte miatt szigorúan tilos olyan elektromos berendezések, hőfejlesztők használata, amik tüzet okozhatnak.

A raktárakban csak a kialakított tárolási rendszernek megfelelően szabad az anyagokat elhelyezni. A raktárhelyiségekben a közlekedési útvonalakat leszűkíteni, vagy bármivel eltorlaszolni tilos!

A raktározott készítményeket fajtánként csoportosítva, egymástól elkülönítve kell tárolni. Olyan anyagok nem tárolhatók együtt, amelyek egymásra hatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést, vagy egyéb káros következményt okozhat.

A helységekben keletkező éghető hulladékot (pl.: kartondoboz) folyamatosan, de legalább naponta el kell távolítani.

A fűtő- illetve a világító berendezések környezetében lévő éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a legnagyobb hőterheléssel való üzemelés mellett se jelentsen gyújtási veszélyt.



Az anyagok csak olyan mennyiségben tárolhatók amennyi a polcok, illetve a fiókok befogadó képessége. A polcokon fel kell tüntetni a terhelhetőséget.

Tisztítószer raktár

Az anyagok kifolyás elleni védelmét biztosítani kell.

A tisztítószereket csak eredeti csomagolásukban, lezárt állapotban szabad tárolni.

A helyiséget állandóan zárva kell tartani.

Az aeroszoloikat külön kell tárolni az egyéb takarítószerektől.

A tárolást úgy kell végezni, hogy az a füstérzékelő működését ne akadályozza.

Hulladéktároló

A tárolóban a hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy a füstérzékelő működését ne akadályozza.

A helyiségben csak kihelyezett tárolóedényekben szabad tárolást végezni.

Veszélyes hulladéknak minősülő anyag a tárolóban nem helyezhető el.

Éghető folyadékok tárolása és szállítása

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.

Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.

A sérülékeny edények gyújtócsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.

Az edények csak kiöntőnyílással felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.

20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá

- legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább $0,02 \text{ m}^3$ mennyiségű felitató anyagot,
- 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább $0,05 \text{ m}^3$ mennyiségű felitató anyagot



kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb az OTSZ 17. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

Az anyagok maximális tárolási mennyisége:

- fémszekrényben 20 liter,
- robbanásgátló szekrényben 50 liter,
- folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.

A szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

DOHÁNYZÁS

A létesítmény területén tilos a dohányzás!

A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell jelölni.

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

CSATORNAHÁLÓZAT

Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.



GÉPI BERENDEZÉSEK

A munkahelyeken elhelyezett valamennyi berendezést, eszközt csak a gyártó, forgalmazó által kiadott, a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, kezelési utasításban meghatározott előírások szerint szabad használni. Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetészerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.

VILLAMOS- ÉS VILÁGÍTÓBERENDEZÉSEK

A létesítményben az érvényes szabvány előírásainak megfelelő elektromos világítást, berendezést szabad használni.

A villamos hálózatot, elektromos berendezéseket csak méretezésüknek megfelelően szabad terhelni.

Meghibásodott villamos berendezést használni tilos!

A villamos berendezéseket központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. A világításhoz, valamint a térvilágításhoz külön leválasztó kapcsolót kell létesíteni.

A villamos berendezés és éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A világító berendezést és eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos gépet, berendezést (kivéve a folyamatos energiaellátást igénylő berendezéseket) a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, illetve a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani. Ennek végrehajtásáért a helyiséget, létesítményt utoljára elhagyó személy a felelős.

A kiegészítő fűtésként használt elektromos hőszugárzók, melegítők használatakor a készüléket úgy kell elhelyezni és használni a kezelési utasításnak megfelelően, hogy a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.



A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.



KIÜRÍTÉS, TÚZOLTÁS

Az építményt, illetve annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.

Az eltávozást a szabadba - átmenetileg -, védett tűzszakaszba, füstmentes lépcsőházba kell biztosítani.

A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek - kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket - az arra minősített tolóajtók kivételével, csak a kiürítés irányába nyílhatnak és azokat - míg a helyiségben tartózkodnak - lezárni nem szabad.

Az épületben a kijárat, vészkijárat ajtókat, menekülési útvonalat azok teljes hosszán világító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel jól látható legyen.

A kiürítésre számításba vett kijáratot, utat és folyosót irányjelző felirattal kell ellátni.

Kézi tűzoltó készülékek

Bármely, a létesítményben tartózkodó nagykorú és cselekvőképes személy megkezdheti a tűz oltását a tűzoltó készülékkel, azonban senkinek nem kötelessége! Amennyiben a saját testi épsége vagy a menekülés lehetősége saját megítélése szerint nem biztosított, kizárólag a létesítmény elhagyására kell törekednie.

Áramtalanítás

Tűz esetén gondoskodni kell a villamos berendezések feszültségmenetesítéséről.

Intézkedési sorrendtűz esetén

- Emberélet mentése.
- Tűzjelzés a létesítményben tartózkodók felé.
- Tűzjelzés a tűzoltóság felé.
- Tűzvédelmi főkapcsolóval történő leválasztás.
- Létszámellenőrzés a szabadtéren.
- A kikerülő egységek munkájának segítése az oltásvezető utasításai alapján.
- A tűzvédelmi szervezet tagjainak az értesítése.



A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉNEK MEGISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT

Tűzvédelmi alapoktatás

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalók a munka- és tevékenységi körrel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket munkába állásuk előtt elsajátítsák és a tűz esetén végzendő feladatokat megismerjék.

Az újonnan felvett munkavállalókat, a munkába állás előtt alapoktatásban kell részesíteni.

Bérlők esetében az alapoktatás megtartásáról a munkáltatónak (bérlő cég), a biztonsági őrök, takarító és egyéb kiszolgáló személyzet oktatásáról a feladat ellátására szerződött cégnek a vezetőjének kötelessége gondoskodni.

Az új munkavállaló oktatásának az alábbiakat kell tartalmaznia:

- jelen TVSZ fő előírásait;
- az adott munkaterületre, munkahelyre vonatkozó egyedi előírásokat;
- az adott terület tűzveszélyességét;
- tűzvédelmi és tűzoltó berendezések, felszerelések ismertetését, kezelési módját,
- a tűzjelzés módját;
- a tűz esetén tanúsítandó magatartást;
- a tűzvédelmi szabályok megsértésének következményeit;
- a munkaterületen lévő éghető anyagok tűzveszélyességét;
- tűz és robbanásveszély keletkezésének okait, azok megelőzését;
- a munkaterületen lévő anyagok oltásának módját;
- kijáratok, vészkijáratok helye, menekülési lehetőségek;
- közművek, (víz, villany, gáz) főelzáróinak helyét, az elzárás és kikapcsolás módját.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

Ismétlődő oktatás

A munkavállalói részére az ismétlődő oktatást évente kell megtartani. Tematikája megegyezik az alapoktatás tartalmával.



Az oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie. A távol lévők oktatásáról külön gondoskodni kell a lehető legrövidebb időn belül.

A munkáltató azokat a munkavállalókat, akik a munkakörükhöz szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkeznek, annak megszerzéséig az adott munkakörben nem foglalkoztathatja.

Soron kívüli oktatás

Soron kívüli oktatást kell tartani minden új tűz- és robbanásveszélyes készülék, berendezés, technológia, anyag, stb. bevezetése, illetve alkalmazása előtt, valamint tüzeset után.

Soron kívül kell oktatni azt a munkavállalót, aki a tűzvédelmi előírásokat megszegte.

Az oktatás nyilvántartása

A munkavállalók tűzvédelmi oktatásának dokumentálását a Tűzvédelmi szolgáltató az e-learning rendszer alapján végzi. A Tűzvédelmi szolgáltató a sikeresen regisztrált, az oktatási anyagot elsajátító és a tesztkérdésekre 100 %-os eredménnyel válaszoló munkavállalók listája alapján, az oktatási tematika és az oktatás időpont megjelölésével jegyzőkönyvet készít.

Üzemeltetői ellenőrzések elvégző munkavállalók esetén az időszakos felülvizsgálatokat végző szakkég köteles kioktatni és felkészíteni a munkavállalókat a szükséges ismeretekkel az üzemeltetői ellenőrzések elvégzéséhez.

A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben meghatározottak szerint tűzvédelmi szakvizsga meglétét teszi szükségessé azokban a munkakörökben, amelyekben hegesztést és nyílt lánggal járó tevékenységet végeznek.

Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben a munkavállalók kötelesek részt venni a felkészítő konzultáción, majd eredményes vizsgát tenni.



MUNKAVÁLLALÓKNAK A TŰZESET VAGY MŰSZAKI MENTÉST IGÉNYLŐ ESEMÉNY ESETÉN VÉGREHAJTANDÓ FELADATAI

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a katasztrófavédelem részére. A tűz jelzése a 105-ös vagy a 112-es telefonszámon kell hogy történjen.

A tűz jelzésére, az épület kiürítésére és a tűz oltására vonatkozó feladatok a Tűzriadó Tervben kerültek meghatározásra.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

Amennyiben az üzlet területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére lenne szükség, az írásbeli engedélyt a területi értékesítési vezetőnek jóváhagyólag kézjegyével kell ellátnia.

A munkát irányító személy által kiállított alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásos engedélyének ellenőrzése a területi értékesítési vezető feladata.

Amennyiben a munkát irányító személy részéről nem, vagy hiányos tartalommal került kiállításra, a munkavégzés megkezdésére vonatkozó engedély nem adható ki.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetében -, az oklevél számát, ha szükséges felügyelet, akkor a felügyelő személyt azonosítani kell. Ha indokolt, műszeres felügyeletet kell elrendelni. Le kell írni a vonatkozó biztonságtechnikai szabályokat és meg kell nevezni a tűzvédelmi feltételek biztosításáért felelős személyt.



Hegesztést és nyílt lánggal járó tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. A területi értékesítési vezető ellenőrzi az oklevél meglétét, érvényességét. Az ellenőrzésnek a munkát végző, és a munkát irányító tűzvédelmi szakvizsga oklevelére is ki kell terjednie. Ezek hiányában a munkavégzés megkezdésére vonatkozó engedély nem adható ki.

Egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. A kioktatást a munkát irányító személynek és/vagy (ha nincs) a területi értékesítési vezetőnek kell megtartania.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

A munkát végző személy a tűzveszélyes tevékenység során esetlegesen keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni az üzlet területi értékesítési vezetőjének. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.



A TŰZJELZŐ, TŰZOLTÓ ÉS EGYÉB TŰZVÉDELMET SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Tűzjelző berendezés

A berendezés felügyeletével, kezelésével megbízott személyt munkába állás előtt és a berendezésben történő bármely változás esetén oktatásban kell részesíteni. Az oktatás tényét dokumentálni kell, a dokumentációt a létesítmény helyszínén kell tartani.

A Biztonsági szolgálat tagjai elvégzik a berendezés napi és negyedéves üzemeltetői ellenőrzéseit. Hiba vagy hiányosság esetén azonnal jelzik azt az üzembentartó részére, akik megteszik a szükséges intézkedéseket.

Téves jelzés esetén az üzembentartó megrendeli a szükséges rendkívüli felülvizsgálatot.

Az üzembentartó elvégezteti a szakcég által tartandó féléves időszakos felülvizsgálatot. Gondoskodik a feltárt hiányosságok megszüntetéséről.

Tűzoltó készülékek

A tűzoltó technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, és állandóan használható, üzemképes állapotba kell tartani.

A fali tűzcappal kombinált tűzoltó készüléket tartó szekrény kivételével a tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 méter talpmagasságban rögzíteni kell.


A létesítményekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben.

A tűzoltó készülékeket évenként szakemberrel ellenőriztetni kell. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. Üzemképtelennek kell tekinteni továbbá azt a tűzoltó készüléket, melyet már használtak, melyről hiányzik az ellenőrzést igazoló címke vagy sérülés nyomai látszanak rajta. Az üzemképtelen tűzoltó készüléket haladéktalanul ki kell cserélni.



A műszaki üzemeltetői cég képviselői negyedévente szemrevételezéssel ellenőriznie kell a készülékeket, ennek megtörténtét a tűzoltó készülék üzemben tartói naplóba dokumentálni kell.

A tűzoltó készülékeket utánvilágító vagy elektromos világító biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jelzéseket minden esetben a tűzoltó készülék fölé 1,8-2,5 méter magasságban kell elhelyezni.

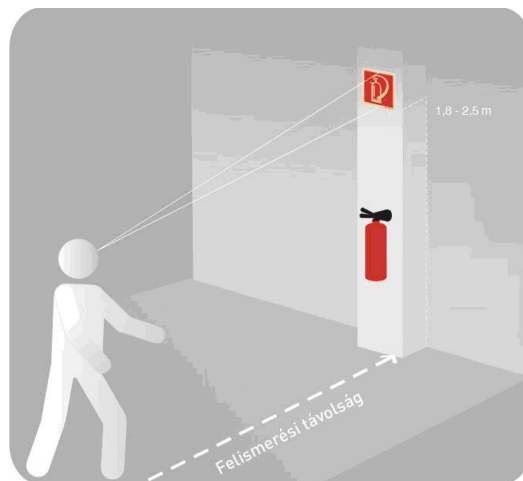

Használata

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható: a véletlenműködés elleni biztosító szeg oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után a lövő tömlőt a tűz fészke felé irányítjuk, majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő nyomásával az oltópor kiáramlását idézzük elő. Fontos, hogy a tömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél nagyobb felületet borítsunk be a kiáramló oltóanyaggal. Az oltást szakaszosan, a nyomókarok összenyomásával-kiengedésével végezzük.

A CO₂ -dal töltött készülék használata szinte ugyanez, csupán itt úgynevezett hószóró csövön keresztül távozik az oltógáz. Lényeges dolog, hogy a használata után –sikeres tűzoltás esetén-, szellőztessünk. Talajszint alatti helyiségben felhalmozódott oltógáz fulladást okozhat.

Mindkét készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, a CO₂ fagyási sérüléseket okozhat. Ilyen esetben a vastag textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő.

Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését, a tűzvizsgálat minél pontosabban tényfeltárása érdekében.



Fali tűzcsapok

A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait az üzemeltetés által megbízott szakembernek a jogszabályban meghatározott időközönként a vonatkozó szabvány előírásai szerint felül kell vizsgálnia.

A tűzoltó vízforrásokat utánvilágító vagy elektromos biztonsági jellel megjelölni. A biztonsági jelzéseket minden esetben a tűzoltó készülék fölé 1,8-2,5 méter magasságban kell elhelyezni.

A bérlők kötelesek a tűzoltó vízforrások karbantartását végző személyeket előzetes időpont egyeztetés alapján munkavégzés időtartamára beengedni.

Tűzoltó vízforrások

A létesítmény körül elhelyezett vízszervezési helyeket tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthetően kell tartani.

A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.

Tűzgátló ajtók

A tűzgátló ajtókat mágnestartva nyitott állapotban, ami tűzjelzés esetén automatikusan kiold és az ajtók záródnak. A tűzgátló ajtók önműködő csukódását minden esetben biztosítani kell.

50 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ HELYISÉGEI ESETÉBEN A – KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSSAL VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ MÓDON IGAZOLT – MEGENGEDETT MAXIMÁLIS BEFOGADÓKÉPESSÉG

A jogszabályi előírásoknak megfelelő kiürítés számítását külön dokumentum tartalmazza.



MOZGÁSUKBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK TARTÓZKODÁSA AZ ÉPÜLETBEN

Az épületbe mozgásukban korlátozott személyek akadály nélkül a földszinten illetve a platformlift segítségével az első emeleten tudnak tartózkodni.

Amennyiben a mozgásukban korlátozott személyek az épület egyéb területére lépnek, kötelesek a biztonsági szolgálatnak bejelentkezni, és belépésük célját, tartózkodási helyüket, illetve egy velük azonos helységben tartózkodó segítő személy nevét és elérhetőségét megadni.

Tűzriadó esetén a megjelölt segítő köteles a mozgásában korlátozott személyt a kijelölt gyülekezőhelyre kísérni, vinni. A kimentés tényét a biztonsági szolgálattal haladéktalanul közölni kell.

A mozgásukban korlátozott személyek az épület elhagyásának tényét is kötelesek a biztonsági szolgálatnak bejelenteni.

MELLÉKLET - ENGEDÉLY

FELTÉTELEK ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ

Sorszám:

Munkavégzés helye:

.....
.....

Munkavégzés kezdési időpontja:

..... év hónap nap.....órától

Munkavégzés tervezett befejezési időpontja:

..... év hónap nap.....órától

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....
.....
.....
.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó / a munkát végző személyek tevékenységét
közvetlenül irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....
.....

A munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása, aláírása

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket biztosítom:

porral oltó szén-dioxiddal (CO₂) oltó habbal oltó

gázzal oltó vízzel oltó

Darabszám:.....

Oltásteljesítmény:

Töltetömeg:.....

Egyéb felszerelés:

A munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzés során felügyeletet biztosítok.

A munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok.

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....
.....
.....
.....

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra való tekintettel, valamint a 20 év hó nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg:

.....
.....
.....
.....

Kelt: település, év hónap nap

.....

feltételeket meghatározó

személy aláírása

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet nem külső szervezet végzi.

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője / megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg:

.....
.....
.....
.....

Kelt: település, év hónap nap

.....
tűzvédelmi képviselő
aláírása

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott,
nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó / a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy felé jelzem.

Kelt: település, év hónap nap

.....
munkát végző(k) aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott,
nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt: település, év hónap nap

.....
felügyeletet ellátó(k) aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

.....
A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....
.....
Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása:

.....
.....
Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:

Kelt: település, év hónap nap

.....
utasítást adó vagy
irányító személy aláírása